



Prévenir les désordres,
améliorer la qualité
de la construction

PÔLE PRÉVENTION
CONSTRUCTION

MÉMO CHANTIER®

ENVELOPPES ET REVÊTEMENTS EXTÉRIEURS

CARRELAGES COLLÉS EN FAÇADE

**CHOIX DES
MATÉRIAUX**


EXPOSITION

NATURE DU SUPPORT

TRANSFERT

PRÉCISION DE LA POSE

MÉTÉO

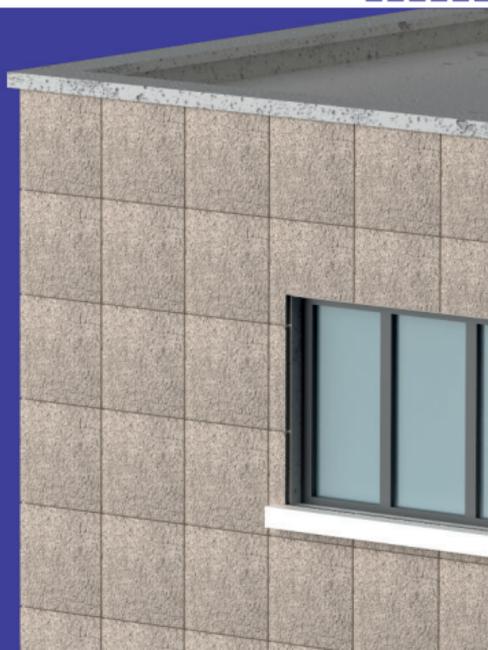



* Pour les plaquettes de terre cuite, joint de fractionnement tous les 40 m² (8 m maxi).



ENDUIT CLASSE CS IV

Maçonnerie enduite

ÂGE DU
SUPPORT

Laitance

Glaçage

Huile de décoffrage

Planéité

Nid de gravier

Désaffleurement


3 MM
MINIMUM
7 MM
MAXIMUM

- NATURE
- ÂGE
- DÉFAUT

MORTIER
DE
RÉPARATION
ou
MORTIER
COLLE




* Voir certificat CSTB

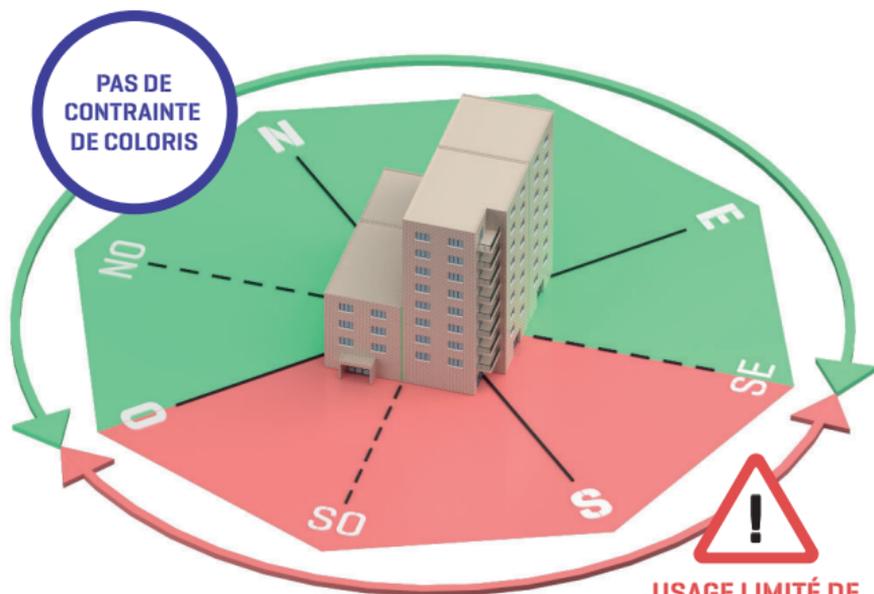


USAGE LIMITÉ DE COLORIS FONCÉS

CONDITIONS CLIMATIQUES	AVANT	APRÈS
	30°C Maxi	
	5°C Mini	 Gel dans les 24 h



DOUBLE ENCOLLEGE

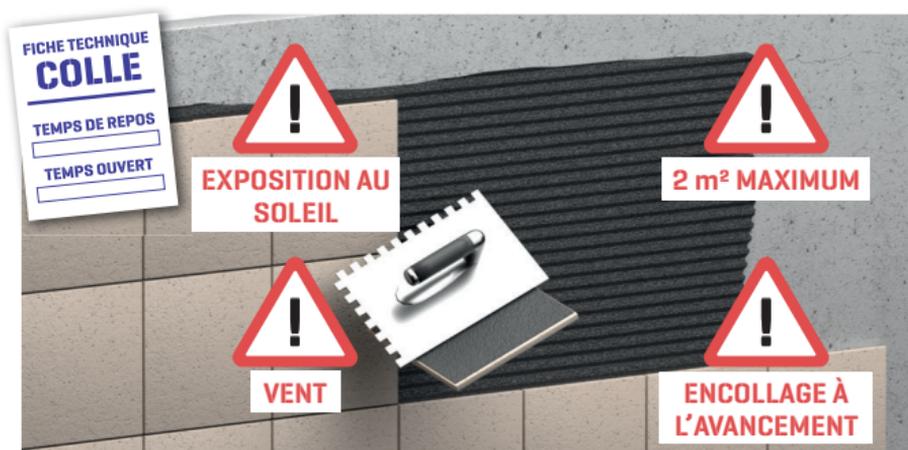

LARGEUR DE JOINT

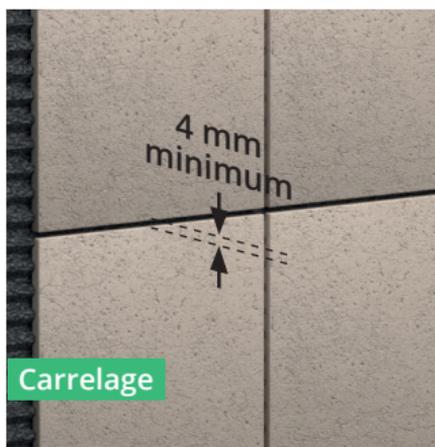



CONTRÔLE TEMPS OUVERT

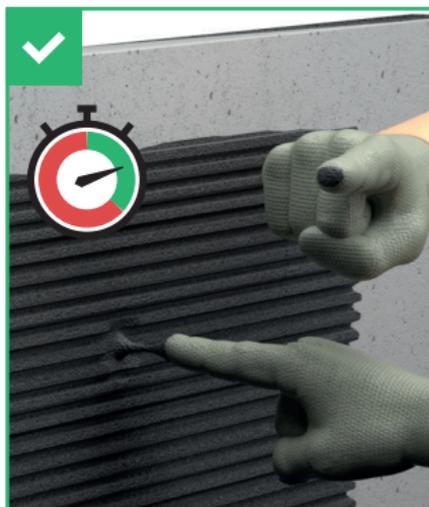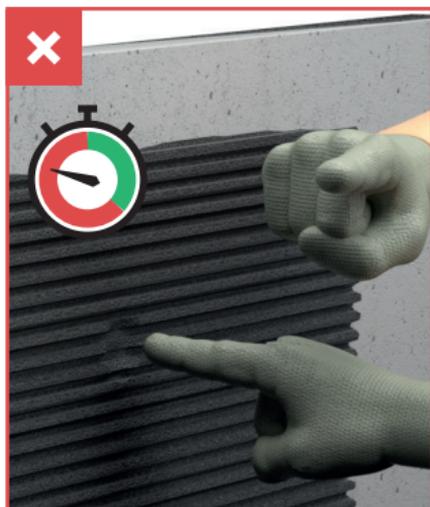


TRANSFERT

1 ESSAI / 100 m²*

* mais 5 essais minimum par chantier et faire des photos

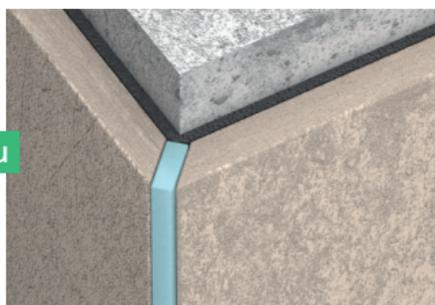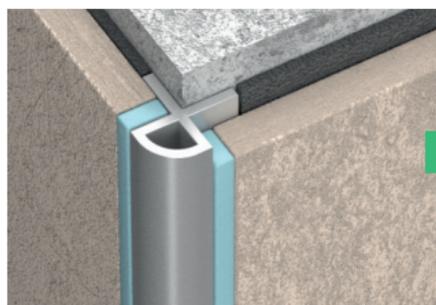

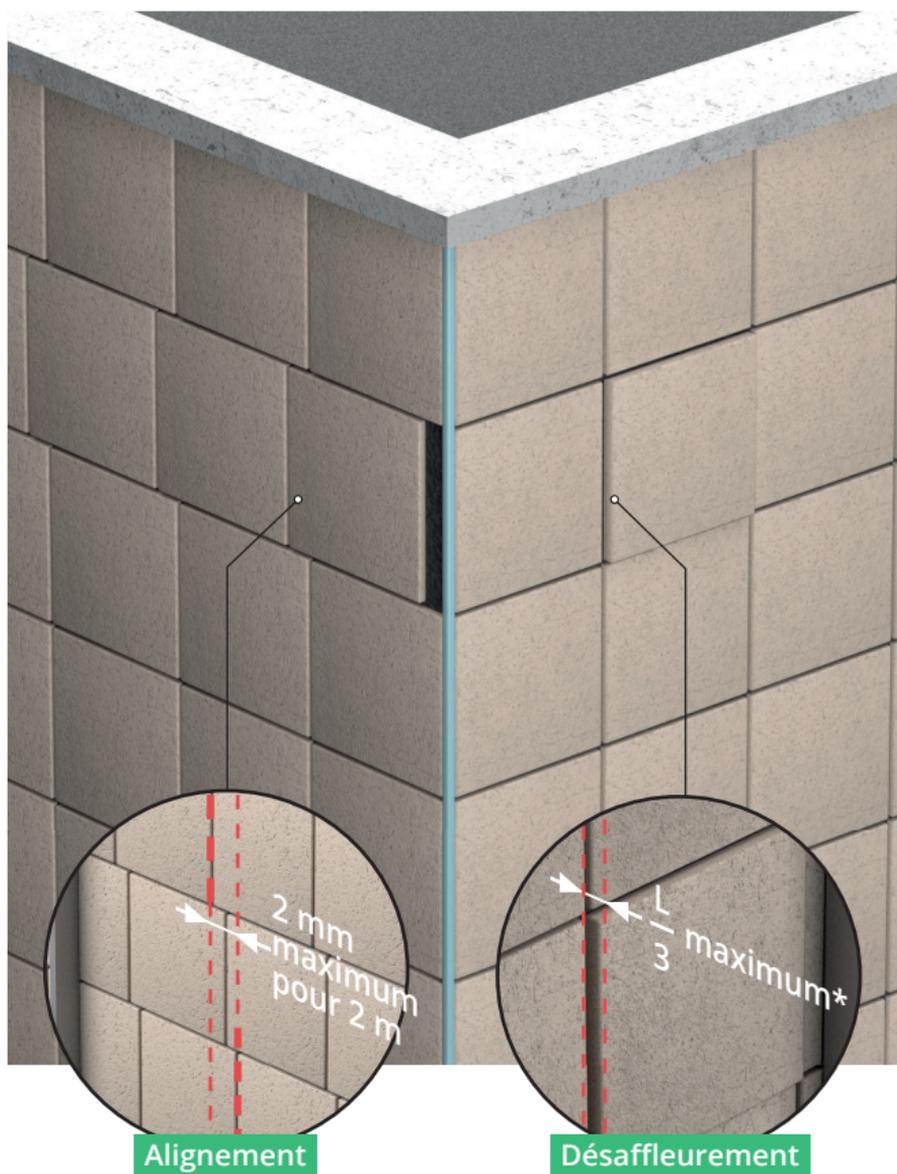

Alignement

Désaffleurement

$$\frac{* \text{ Largeur du joint}}{3} + \text{ tolérance de l'élément de revêtement} \leq 1,5 \text{ mm}$$